

CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

2025/06634 Anunci de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme sobre la resolució de modificació de l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, del projecte CSFV Mompedroso. Expedient: ATALFE/2021/77.

ANUNCI

Resolució de 16 de maig de 2025, del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València per la qual s'atorga a l'Ajuntament d'Aras de los Olmos una modificació de l'autorització administrativa de construcció i s'aprova el nou pla de desmantellament i de restauració del terreny i l'entorn afectat d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, situada en el terme municipal d'Aras de los Olmos (València), de potència instal·lada 636 kWn i potència modificada dels mòduls fotovoltaics de 756 kWp, anomenada CSFV Mompedroso i es modifica la declaració d'utilitat pública, en concret, de la línia d'evacuació ATALFE/2021/77.

Antecedents

Resolució del procediment integrat

En data 15/12/2022 s'atorga a l'Ajuntament d'Aras de los Olmos la resolució del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i s'aprova el pla de desmantellament i de restauració del terreny i l'entorn afectat d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, situada en el terme municipal d'Aras de los Olmos (València), de potència instal·lada 636 kWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 756 kWp, anomenada CSFV Mompedroso i declara, en concret, la utilitat pública de la línia d'evacuació.

La resolució es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en data 16/01/2023 (número 9512) i en el Butlletí Oficial de la Província de València en data 17/01/2023 (número 11), es notifica el promotor i els titulars dels béns i drets afectats pel reconeixement d'utilitat pública, en concret, de la línia d'evacuació, i es dona trasllat als organismes als quals es va consultar en la fase corresponent del procediment.

La resolució arrebplega en l'apartat resolutiu segon les característiques de la central elèctrica autoritzada.

Acords amb els titulars cadastrals dels terrenys pels quals discorre la línia d'evacuació



En data 19/02/2025, després d'aportacions prèvies i requeriments de documentació, s'aporta a l'expedient documentació definitiva que acredita l'acord de l'Ajuntament d'Aras de los Olmos amb cada un dels propietaris de les parcel·les cadastrals afectades per la declaració d'utilitat pública, en concret, de la línia d'evacuació.

Canvis de la instal·lació i consideració de modificació de l'autorització de construcció.

En data 4/03/2025, es presenta en este Servei Territorial, nova documentació amb modificacions en la instal·lació que figuren en l'apartat resolutiu primer.

Vista la documentació presentada, que modifica les característiques bàsiques de l'autorització concedida (que modifica la potència de pic del panell, la distribució dels equips a l'interior del tancat i l'ocupació de les parcel·les per les quals discorre la línia d'evacuació, per a la qual cosa es disposa d'acords amb els propietaris) es procedix a la tramitació de la modificació d'autorització de construcció en aplicació de l'article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

Fonaments de dret

La instrucció i resolució d'este procediment administratiu correspon a la Generalitat Valenciana, ja que la instal·lació elèctrica objecte del procediment està radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no està enquadrada en les instal·lacions elèctriques contemplades en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.

La instrucció i resolució d'este procediment és competència del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València, segons el que es disposa en l'article 4 i apartat 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril i en l'Orde 3/2024, de 16 d'abril, de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, mitjançant la qual es desplega el Decret 226/2023, de 19 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

D'acord amb l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i l'article 7 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, la construcció de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció.

El procediment és el que s'establix en el capítol II del títol II del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, ja que es tracta d'una central fotovoltaica que s'implantarà en sòl no urbanitzable, tenint en compte el que s'establix en l'article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril.



D'acord amb l'article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d'evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d'energia elèctrica.

D'acord amb l'article 53.1.a de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, l'autorització administrativa d'instal·lacions de generació no es podrà atorgar si el titular no ha obtingut prèviament els permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.

De conformitat amb l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, per a la sol·licitud de l'autorització administrativa de construcció el promotor presentarà un projecte d'execució juntament amb una declaració responsable que acredite el compliment de la normativa que li siga aplicable.

D'acord amb l'article 36.2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, per a obtenir l'autorització de la instal·lació serà un requisit previ indispensable obtenir els permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents pel total de la potència de la instal·lació, sense perjudici que l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, dispose que les autoritzacions administratives d'instal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada superior a la capacitat d'accés que figure en el permís d'accés.

D'acord amb la redacció vigent de l'article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, en el cas d'instal·lacions fotovoltaïques, la potència instal·lada és la inferior d'entre les dos següents:

a) La suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaïcs que configuren esta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.

b) La potència màxima de l'inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren esta instal·lació.

La disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, estableix que les instal·lacions de generació d'electricitat la potència total instal·lada de les quals supere la capacitat d'accés atorgada en el seu permís d'accés hauran de disposar d'un sistema de control, coordinat per a tots els mòduls de generació i instal·lacions d'emmagatzematge que la integren, que impedisca que la potència activa que esta puga injectar a la xarxa supere esta capacitat d'accés.

Segons l'article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, les persones sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que es presenten, tot això, sense perjudici del que es preveu en este últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'estes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als qui hagen estat exercint l'activitat.



Segons el que estableix el capítol III del Decret Llei 14/2020, de 7 d'agost, la persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i restaurar els terrenys i el seu entorn al finalitzar l'activitat, i ha de constituir una garantia econòmica a favor de l'òrgan competent en matèria d'energia per a autoritzar la instal·lació, l'import de la qual serà del 3 % del pressupost d'execució material, sempre que esta quantitat no siga inferior a 20.000 euros/MWp. Si la quantia que en resulta és inferior a eixa xifra, l'import de la garantia serà de 20.000 euros/MWp. La duració mínima d'esta garantia econòmica haurà de ser de cinc anys, i s'haurà de renovar durant tota la vida útil de la central fotovoltaica, com a mínim, dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s'actualitzarà cada 5 anys d'acord amb el càlcul de variacions de l'índex general nacional de l'índex de preus de consum. Les variacions negatives no modificaran la quantia de la garantia.

Conforme amb l'article 53.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, l'administració pública competent podrà establir que determinats tipus de modificacions no substancials de les instal·lacions de producció no queden sotmeses a les autoritzacions administratives prèvies.

D'acord amb l'article 13.1 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, tindran la consideració de modificacions no substancials les establides amb este caràcter en l'article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.

D'acord amb l'article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, a l'efecte del que s'estableix en l'article 53.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, es consideren modificacions no substancials, les quals hauran d'obtindre únicament autorització d'explotació, prèvia acreditació del compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions i de l'equip associat, les que complisquen les característiques de l'article 115.3.

Segons l'article 115.2 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, les modificacions d'instal·lacions de generació que hagen obtingut autorització administrativa prèvia podran obtindre autorització administrativa de construcció sense requerir una nova autorització administrativa prèvia quan es complixen totes les condicions que s'arreglen en eixe article.

D'acord amb l'article 27.1 del Decret Llei 14/2020, de 7 d'agost, per a la declaració, en concret, de la utilitat pública, expropiació i imposició i exercici de servitud de pas d'energia elèctrica de la instal·lació, serà aplicable el que es disposa en la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, segons la qual serà aplicable el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, de conformitat amb la seua disposició final primera 3, per tractar-se de preceptes d'aplicació general a l'empara del que es preveu en l'article 149.1.8a i 18a de la Constitució.

Conforme amb l'article 149 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, la declaració d'utilitat pública portarà implícita la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà la urgent ocupació a l'efecte de l'article 52 de la Llei d'expropiació, i l'empresa sol·licitant adquirix la condició de beneficiari en l'expedient expropiatori, d'acord amb el que s'estableix en l'article 2.2 de la Llei d'expropiació forçosa. Igualment, la declaració porta implícita l'autorització per a l'establiment o el pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servici públic o patrimonials de l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i servicis d'estos i zones de servitud pública.



D'acord amb l'article 151 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, el sol·licitant de la declaració d'utilitat pública podrà, en qualsevol moment, convindre lliurement amb els titulars dels béns i drets necessaris l'adquisició per mutu acord d'estos. Este acord, en el moment de declarar-se la utilitat pública de la instal·lació, adquirirà la naturalesa i efectes previstos en l'article 24 de la Llei d'expropiació forçosa, i donarà lloc, per tant, a la corresponent conclusió de l'expedient expropiatori.

Considerant el que s'ha exposat, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable,

Resolc

Primer.Modificar l'autorització administrativa de construcció de la instal·lació de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables CSFV Mompedroso i les seues infraestructures d'evacuació; les característiques definitives d'esta instal·lació són:

Promotor: Ajuntament d'Aras de los Olmos (NIF: P4604100J).

Nom de la instal·lació: CSFV Mompedroso

Tecnologia: Fotovoltaica

Grups generadors:

Potència total (kWp): 756

Nre. de mòduls: 1080

Potència unitària (kWp): 0,7

Tipologia: panells de tecnologia bifacial perc.

Sistema subjecció i ancoratge: estructura amb seguidor d'un eix E/O d'acer, que es clavarà al sòl.

Potència nominal dels inversors (kW): 636. Inversors: 6 inversors de 100 kW de potència nominal i 1 inversor de 36 kW de potència nominal, que es connecten agrupats amb la comunicat de baixa tensió del transformador del centre de transformació.

Infraestructures d'evacuació:

Centre de transformació i mesura particular: 1000 kVA, 20kV/420V, 3L+1P+1M. Els inversors es connecten agrupats a la part de baixa tensió.

Línia elèctrica subterrània de 20 kV des de cel·la de línia del centre de transformació fins a entroncament amb la xarxa de distribució, de conductors unipolars d'alumini tipus HEPRHZ1 de 95 mm² i sota tub, 1.214,1 m de longitud.

Punt de connexió a la xarxa: el punt de connexió de la central amb la xarxa de distribució es realitzarà en un nou suport amb interruptor seccionador telecomandat en la xarxa de distribució de SERSUMA, SLU, amb coordenades UTM fus 30 i el·lipsoide ETRS89: X= 660.495,88; I= 4.423.830,20, objecte de la tramitació del procediment corresponent en l'expedient incoat ATLIRE/2022/17/46.



Xarxa a la qual es connecta Servicios y Suministros Municipales Aras, SLU.
(SERSUMA)

Ubicació:

Emplaçament de grups generadors: Polígon 2, parcel·les 648 i 651 del terme municipal d'Aras de los Olmos (València).

Emplaçament d'infraestructura d'evacuació: Polígon 2, parcel·les 651, 647, 526, 525, 524, 523, 522, 533, 532, 531, 530, 529, 527, 9002, 9011; polígon 5, parcel·les 0002, 0003, 0004, 9003, 9008; polígon 6, parcel·les 9003; totes del terme municipal d'Aras de los Olmos (València).

Centre geomètric: Coordenades UTM ETRS89 del centre geomètric del tancat la instal·lació de generació (X, I, fus): X= 659615,98; I= 4423478,53; fus 30.

D'acord amb els nous projectes que consten en l'expedient:

- Projecte tècnic Instal·lació solar fotovoltaica de generació venda a xarxa de 636 kW PSFV ARAS DE LOS OLMOS i annex, declaracions responsables de la persona tècnica competent projectista i conforme a l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, tot firmat en data 4/03/2025.

- Projecte infraestructura evacuació. Nou centre de transformació de 1000 kVA per a una nova central solar fotovoltaica en Aras de los Olmos, firmat el 26/02/2025, juntament amb la declaració de persona tècnica competent projectista firmada el 4/03/2025 i la declaració responsable d'acord amb l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, firmada el 26/02/2025. Projecte d'LSMT de 20 kV per a connexió de la central solar fotovoltaica del futur complex energètic d'Aras de los Olmos amb la xarxa de distribució de Sersuma, firmat el 25/02/2025, juntament amb la declaració de persona tècnica competent projectista firmada el 4/03/2025 i la declaració responsable segons l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, firmada el 25/02/2025.

- Cartografia editable actualitzada en dates 10/12/2024 i 13/02/2025.

- Full resum actualitzat.

- Pla de desmantellament de la instal·lació solar fotovoltaica de 636 kW PSFV Mompedroso, firmat en data 30/04/2025.

Pressupost global de la instal·lació: 652.242,01 € (sis-cents cinquanta-dos mil dos-cents quaranta-dos euros i un cèntim d'euro).

La present autorització s'atorga condicionada al compliment de les determinacions reflectides en els condicionats impostos en la resolució, de data 15/12/2022, del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València, per la qual s'atorga a l'Ajuntament d'Aras de los Olmos autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i s'aprova el pla de desmantellament i de restauració del terreny i entorn afectat d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, situada en el terme municipal d'Aras de los



Olmos (València), de potència instal·lada 636 kWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 756 kWp, anomenada CSFV Mompedroso, i es declara, en concret, la utilitat pública de la línia d'evacuació.

No es modifica la resolució d'autorització prèvia ni les condicions imposades en l'autorització de construcció concedida en data 15/12/2022, que continuen estant en vigor, excepte el punt 11 de l'apartat resolutiu quart, que passa a ser el següent:

11. La persona titular té l'obligació de constituir una garantia econòmica per al compliment de l'obligació de desmantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i el seu entorn, per un import de 19.567,26 € (dènou mil cinc-cents seixanta-set euros i vint-i-sis cèntims), que es correspon el 3 % del pressupost d'execució material del projecte tècnic, d'acord amb l'article 37 del Decret Llei 14/2020, i s'haurà d'acreditar la seua deguda constitució (aportant la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional de la instal·lació, la qual cosa és un requisit indispensable per a poder atorgar-se esta autorització, d'acord amb el que s'indica en l'article 30.3 del Decret Llei 14/2020.

La garantia s'ha de depositar en l'Agència Tributària Valenciana, i tindrà com a beneficiari este Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines. Hi hauran de constar les dades de la instal·lació (nom de la instal·lació, potència instal·lada, municipis on se situen els grups generadors) i que es deposita per a complir l'obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i l'entorn.

Esta garantia es cancel·larà quan la titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

Esta autorització s'emet sense perjudi de tercers i salva els drets particulars.

Segon.- Modificar la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats per la declaració d'utilitat pública, en concret, de la línia d'evacuació.

La línia d'evacuació es declara d'utilitat pública, en concret, mitjançant la resolució de data 15/12/2022 del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València, per la qual s'atorga a l'Ajuntament d'Aras de los Olmos autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i s'aprova el pla de desmantellament i de restauració del terreny i entorn afectat d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, situada en el terme municipal d'Aras de los Olmos (València), de potència instal·lada 636 kWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 756 kWp, anomenada CSFV Mompedroso, i es declara, en concret, la utilitat pública de la línia d'evacuació.

Per a les parcel·les particulars, el sol·licitant (l'Ajuntament d'Aras de los Olmos) ha convingut lliurement amb els titulars dels necessaris béns i drets l'adquisició per mutu acord d'estos, per la qual cosa no és necessari cap expedient expropiatori en estes parcel·les. Així, la declaració d'utilitat pública únicament porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servici públic o patrimonials de l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i servicis d'estos i zones de servitud pública; estes afeccions es concreten en la relació modificada que figura en l'annex d'esta resolució.



Atés que el promotor i titular del projecte de la instal·lació fotovoltaica objecte de la present resolució és l'Ajuntament del municipi on s'implantarà, no és procedent especificar en la present l'obligació d'ingrés del cànon per ús i aprofitament del sòl no urbanitzable a què es referix l'art. 30.3.f del Decret Llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, en la mesura que la meritació del cànon naix amb l'atorgament de la llicència urbanística segons estableix l'art. 38.2 d'esta norma legal, i d'acord amb els principis generals del dret i la regulació urbanística, les obres i instal·lacions de titularitat municipal no se sotmeten a este tràmit, sense perjuí de l'acord municipal que les autoritze o approve, i s'hauran d'ajustar al que estableisca al respecte la regulació bàsica estatal i autonòmica sobre prestacions patrimonials no tributàries de caràcter públic.

Tercer.- Aprovar el pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat, el pressupost del qual ascendix a 24.883,60 € (vint-i-quatre mil huit-cents huitanta-tres euros i seixanta cèntims d'euro) i amb l'abast definit en el document:

- Pla de desmantellament de la instal·lació solar fotovoltaica de 636 kW PSFV Mompedroso, firmat en data 30/04/2025,

i subjecte als mateixos condicionants que figuren l'informe, tant de l'òrgan competent en ordenació del territori i paisatge com de medi natural, de la resolució d'autorització concedida en data 15/12/2022, que continuen estant en vigor.

La persona titular constituirà la garantia econòmica que es detalla en l'autorització de construcció de l'apartat anterior, prèviament a la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional, segons indica el Decret Llei 14/2020.

Quart.- De conformitat amb el que disposen l'article 31 del Decret Llei 14/2020 i l'article 148.2 del Reial decret 1955/200, d'1 de desembre:

- Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de València, i es fa saber que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

- Publicar en el lloc web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en l'apartat d'Energia: <https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal·lacions-autoritzades>.

- Notificar la present resolució a la titular i a totes les administracions públiques o organismes i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut o han hagut d'intervindre en el procediment d'autorització, les que han emés o havien d'emetre el condicionat tècnic al projecte d'execució, a les persones titulars de béns i drets afectats, així com a la resta de persones interessades en l'expedient.

Les autoritzacions concedides es traslladaran a l'Institut Cartogràfic Valencià perquè s'incorporen les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el segon paràgraf de l'article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, i l'article 6.4 del Decret 88/2005 de 29 d'abril, esta autorització



s'atorga, sense perjudi de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siga necessari obtindre per part del sol·licitant per a l'execució i posada en marxa de la instal·lació a la qual es referix la present resolució, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s'emet sense perjudi de tercers i no afecta els drets particulars.

Serà causa de revocació d'esta resolució, amb tràmit previ del procediment oportú, l'incompliment o la inobservança de les condicions que s'hi expressen, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada o l'incompliment o el no manteniment dels pressupostos o els requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s'han tingut en compte per a l'atorgament, així com qualsevol altra causa que ho justifique degudament i motivadament.


En particular, la caducitat dels permisos d'accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que atorga esta resolució.

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General d'Energia i Mines en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

VEURE ANNEX

València, 16 de maig de 2025.—El cap del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València, Roberto Anchel Añó.



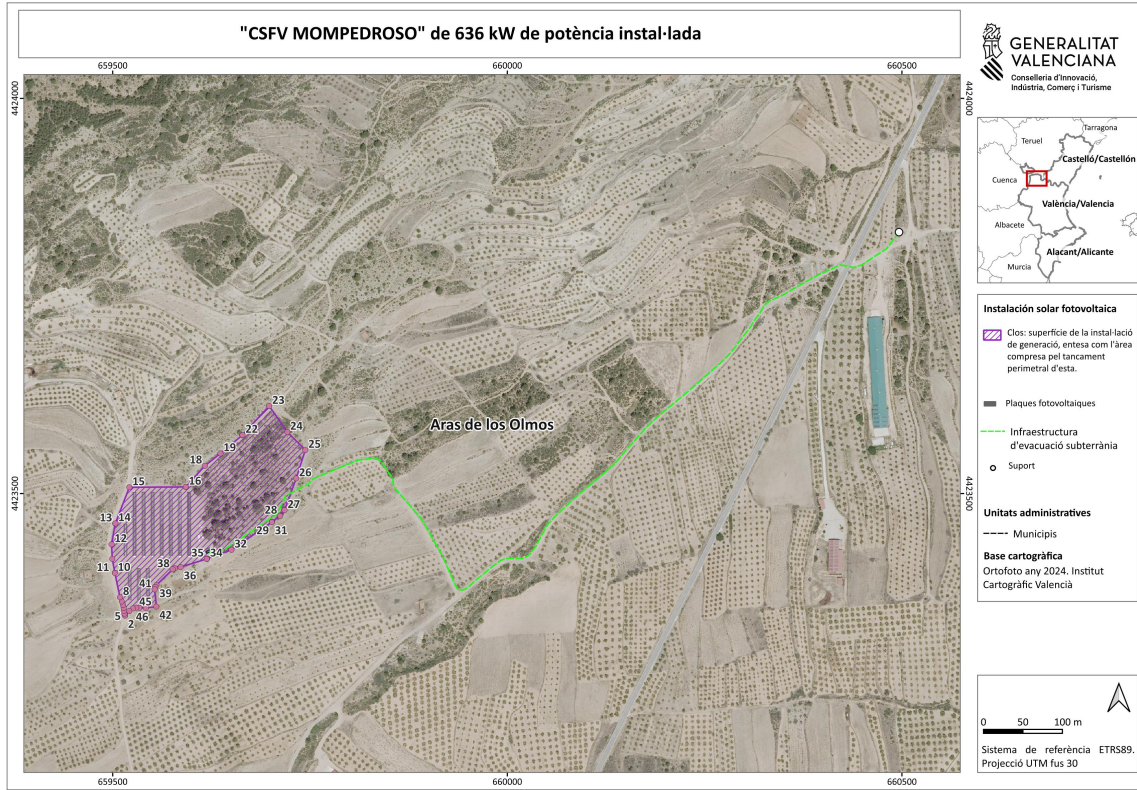


Anex Tancat

"CSFV MOMPEDROSO"		
Punts que delimiten el tancat		
Coordenades ETRS89, Projecció UTM FUS 30		
Punts	X	Y
1	659515,61	4423345,56
2	659515,45	4423345,51
3	659514,83	4423348,01
4	659514,41	4423351,54
5	659513,87	4423355,30
6	659512,99	4423359,05
7	659511,41	4423363,47
8	659509,12	4423368,79
9	659502,63	4423399,71
10	659502,63	4423399,48
11	659499,39	4423417,34
12	659498,43	4423435,70
13	659503,16	4423462,06
14	659503,34	4423462,21
15	659520,98	4423507,89
16	659592,49	4423508,36
17	659592,51	4423508,48
18	659616,82	4423535,14
19	659636,44	4423550,73
20	659664,27	4423573,92
21	659664,10	4423574,10
22	659664,33	4423574,01

Punts	X	Y
23	659698,17	4423610,77
24	659721,28	4423577,79
25	659744,01	4423554,99
26	659732,41	4423519,21
27	659717,66	4423478,94
28	659712,20	4423471,63
29	659701,47	4423463,99
30	659701,81	4423464,11
31	659701,58	4423463,86
32	659650,39	4423428,76
33	659619,33	4423417,72
34	659619,44	4423417,61
35	659619,10	4423417,37
36	659586,08	4423406,86
37	659578,89	4423405,46
38	659575,94	4423404,14
39	659555,38	4423384,18
40	659553,82	4423381,75
41	659553,08	4423378,77
42	659555,25	4423356,95
43	659542,00	4423355,02
44	659533,63	4423355,41
45	659529,73	4423355,56
46	659525,51	4423354,67
47	659520,99	4423351,49



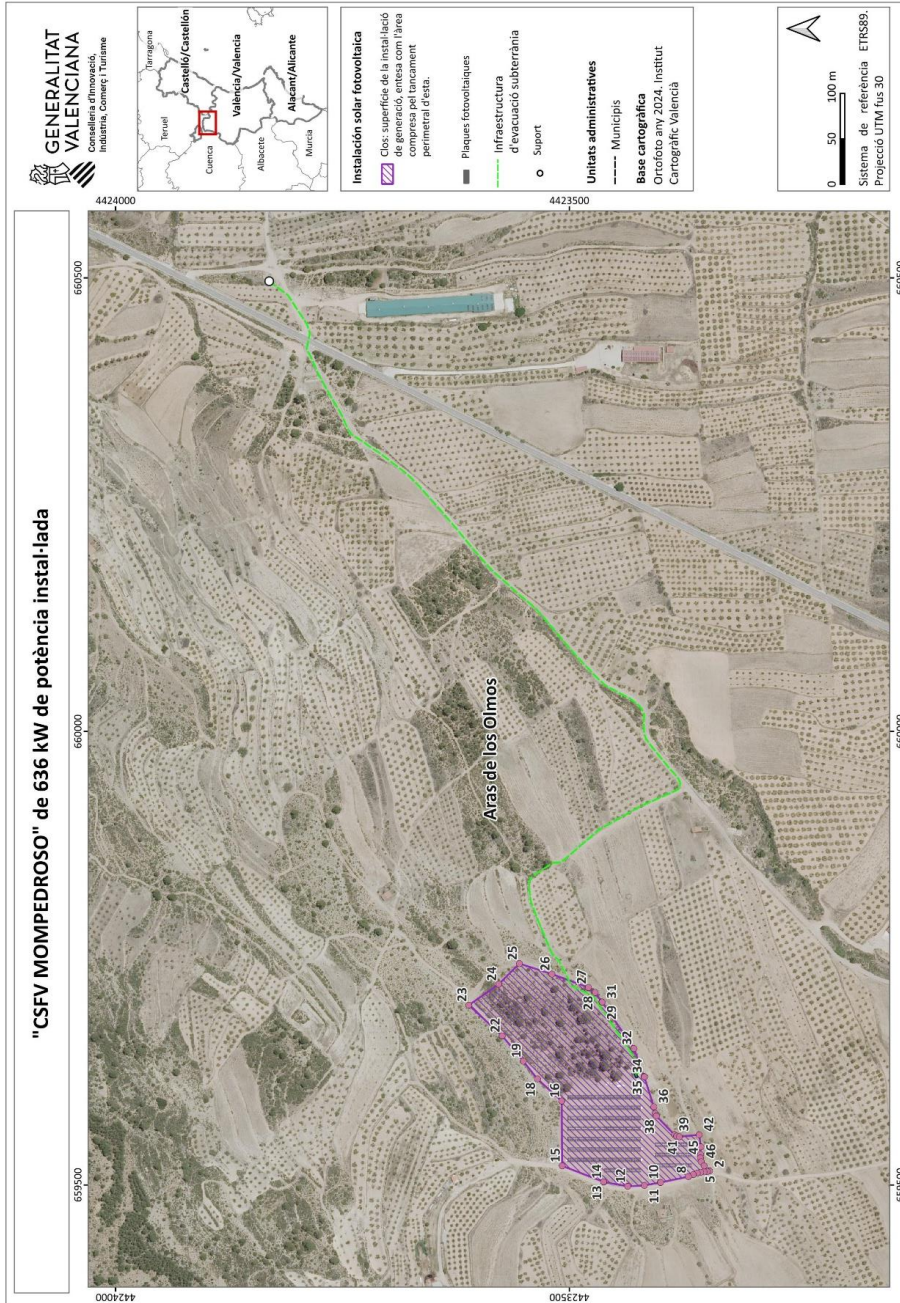

Annex: Llista de béns i drets afectats

Nom	Terme municipal	Polígon	Parcel·la	Referència cadastral	Ús	Longitud canalització Subterrània (m)	Servitud subterrània m ²	Ocupació temporal m ²
Generalitat Valenciana	Aras de los Olmos	2	9011	46041A002090110000XO	Camí	0	5	0
Generalitat Valenciana	Aras de los Olmos	5	9008	46041A005090080000XI	Camí	0	5	0
Ayuntamiento de Aras de los Olmos	Aras de los Olmos	5	9003	46041A005090030000XO	Camí	66	66	66
Ayuntamiento de Aras de los Olmos	Aras de los Olmos	2	9002	46041A002090020000XQ	Camí	690	1380	690
Ayuntamiento de Aras de los Olmos	Aras de los Olmos	6	9003	46041A006090030000XQ	Camí	0	756	756

